




Le réseau
de transport
d'électricité

eqos
Energie

Modernisation de la ligne 225 kV Bruges-Gariès-Pessac

Pour un réseau
électrique plus
durable et
adapté au
changement
climatique.

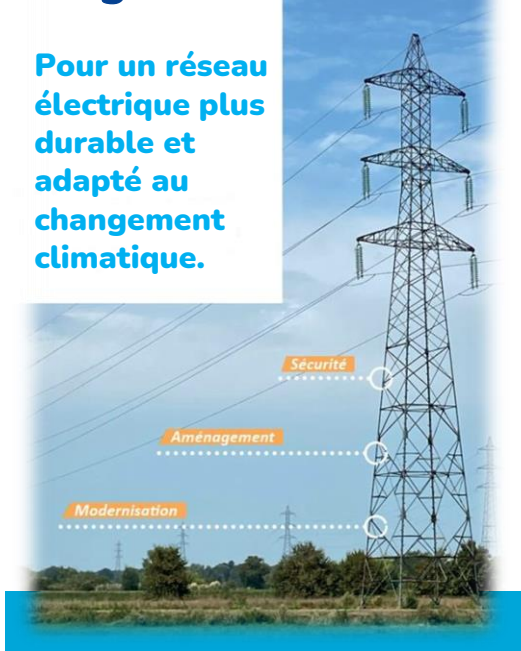

Dans le cadre de la modernisation du réseau électrique, RTE poursuit les travaux de remplacement de pylônes mis en place depuis plus de 50 ans.

Après une première phase de travaux en 2025, le chantier entre désormais dans sa **deuxième et dernière phase**, qui se déroulera du **1^{er} septembre au 30 novembre**, en 3 étapes.

VOS INTERLOCUTEURS DURANT LA PHASE DE TRAVAUX




06 10 94 33 37



travaux-rte-eyssines-merignac@rougevif.fr




Médiation assurée par Rouge Vif pour RTE

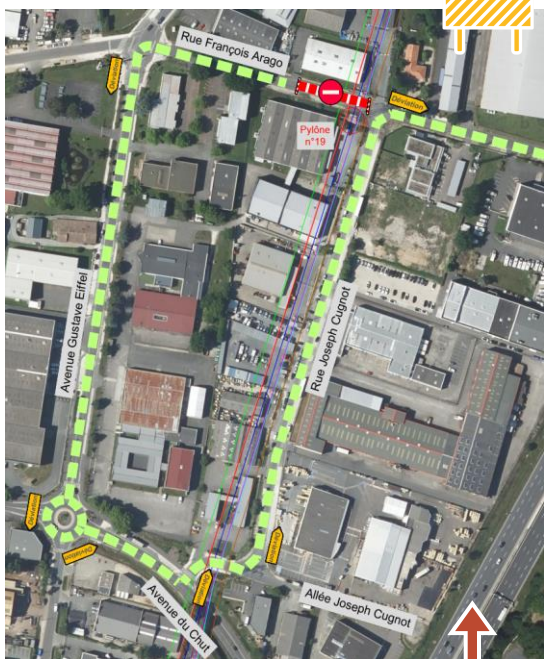

Déviations du 05/10 au 17/10 :

Les rues F. ARAGO et J. CUGNOT ne seront jamais fermées simultanément, afin de garantir un itinéraire de déviation.
Tous les accès riverains seront maintenus.

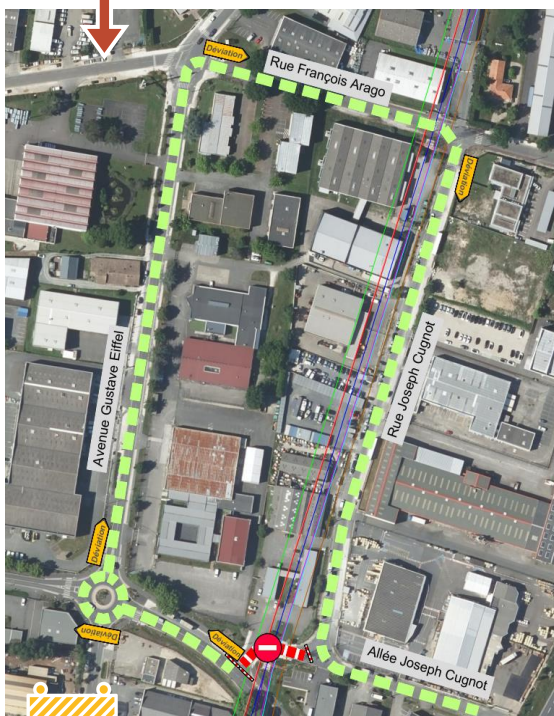

1

Aménagement des accès et plateformes provisoires

Cela permet l'accès et le mouvement des engins autour du pylône d'une part, et de disposer, d'autre part, d'une surface pour l'assemblage si cela s'avère nécessaire.

2

Remplacement en lieu et place des pylônes

Les nouveaux pylônes sont assemblés au sol. Une fois les câbles écartés, le pylône existant est retiré puis remplacé par le nouveau qui est levé tronçon par tronçon.



Nouveaux pylônes assemblés au sol



Installation du nouveau pylône

3

Retrait des aménagements

Une fois l'opération terminée, les aménagements seront retirés définitivement du paysage et le terrain sera remis en état.

Durant cette période, les travaux pourront occasionner des **gênes ponctuelles pour la circulation et les accès**, notamment en raison des mouvements de véhicules et d'engins de chantier.

Afin de garantir la sécurité des riverains, des usagers et des équipes intervenant sur le chantier, des déviations temporaires et obligatoires seront mises en place à certaines étapes des travaux.

Nous vous remercions de bien vouloir respecter la signalisation ainsi que les itinéraires de déviation indiqués.

Conscientes des désagréments occasionnés, **les entreprises intervenantes mettront tout en œuvre pour limiter au maximum la gêne et la durée des perturbations.** Ces dispositions seront adaptées à l'avancement du chantier afin de rétablir les conditions habituelles de circulation dès que les conditions de sécurité le permettront.
Nous vous remercions pour votre compréhension et votre vigilance pendant cette dernière phase de travaux.

